

Detail 5.7.4.1 M 1:10

Fenstertür als Balkonaustritt

Außenwand: awrx-gdrx001

Vertikalschnitt - siehe auch Detail 5.4.1.1

Außenwand mit Rahmenwerk

ohne Installationsebene

Geschossdecke mit Vollholzbalken


unterseitig beplankt

Bauteilaufbauten siehe Kapitel 4:

Außenwand: awrxoXXXb

Geschossdecke: gdrxxnXXXa


I) Wandbereich mit Fenstertür:

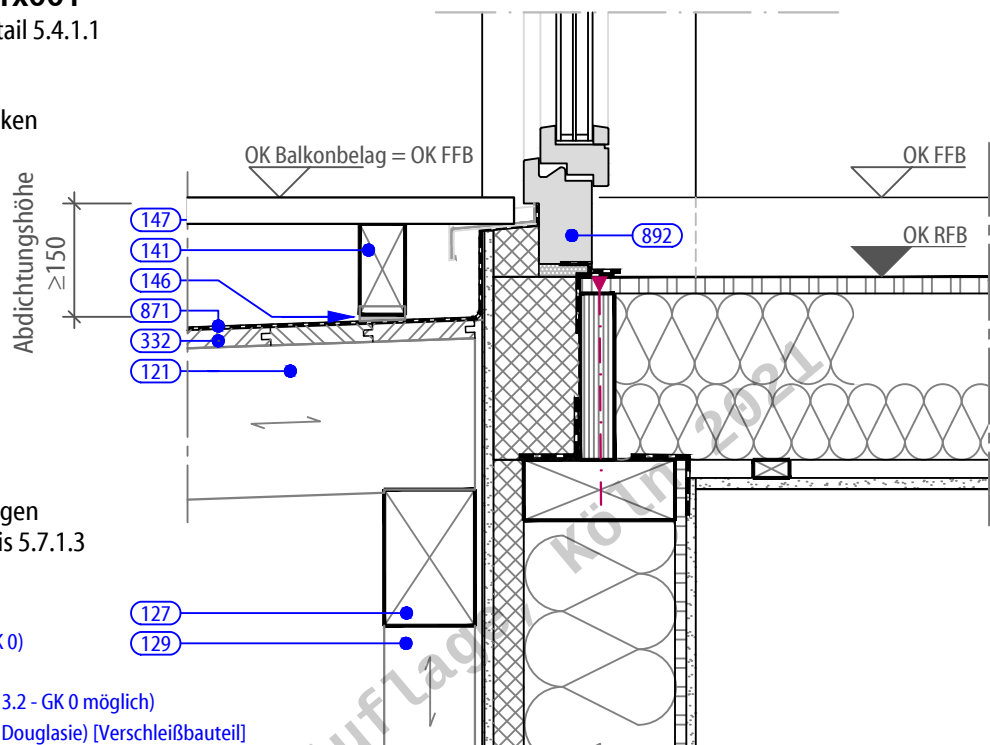

siehe auch Bauteilbeschreibungen
in Detailzeichnungen 5.7.1.1 bis 5.7.1.3

- (121) (n. Statik) Deckenbalken (GK 0)
- (127) (n. Statik) Unterzug (GK 0)
- (129) 120/120 mm Pfosten (GK 3.1 o. 3.2 - GK 0 möglich)
- (141) 60/120 mm Auflagerholz (z.B. Douglasie) [Verschleißbauteil]
- (146) Höhenausgleichsklotz (Kunststoff) auf Kreuzungspunkt Deckenbalken
- (147) 35 mm Balkon-/Terrassendiele (z.B. Douglasie) [Verschleißbauteil]
- (332) 24 mm Schalung Nut und Feder N+F
- (748) Wandanschlussprofil (auf Grundputz befestigen m. WDVS-Schrauben)
- (871) Flachdach-Abdichtungsbahn *)
- (887) Rinneneinlaufblech
- (888) Rinne mit Rinnenhalter
- (892) Fenster: Blendrahmen BLR mit Verbreiterung

II) Wandbereich ohne Fenstertür:

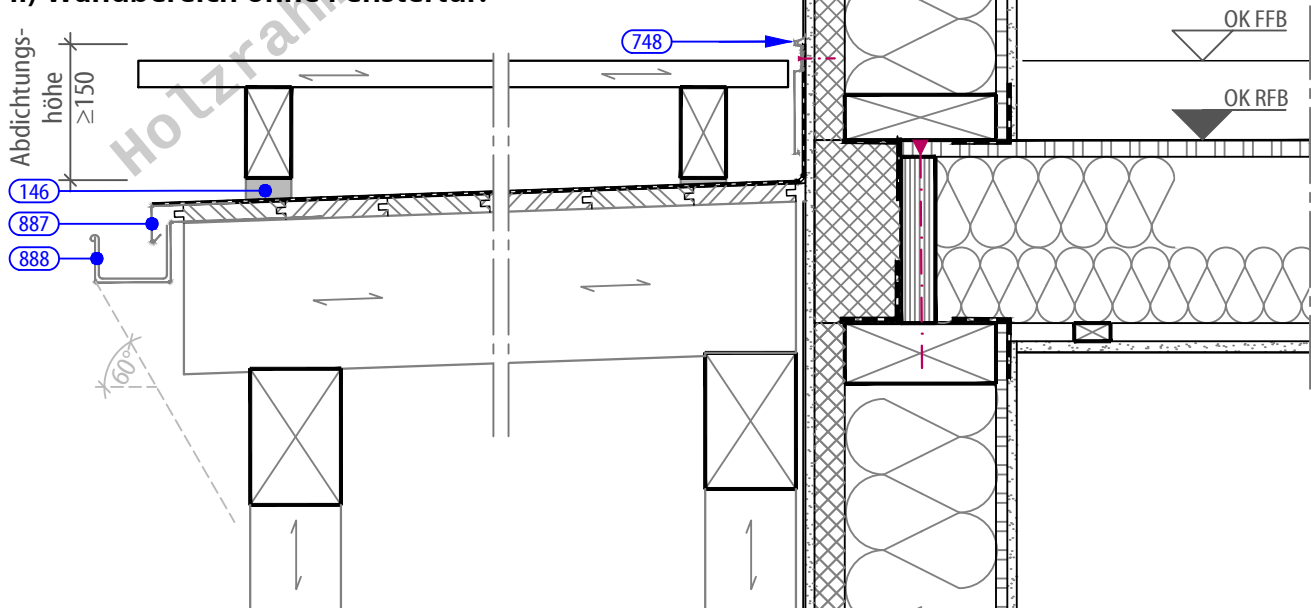

*) Die Abdichtungsbahn als wasserführende Ebene ist an aufgehenden Bauteilen mindestens 15 cm hochzuführen. Der Gehbelag des Balkons ist mit Fugen als Rost auszuführen, wenn die Oberkante des Gehbelags weniger als 15 cm Abstand zur Oberkante des unteren Blendrahmens der Tür aufweist.